


QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars
Agence de Santé
Guadeloupe
Saint-Martin
Saint-Barthélemy

Guadeloupe
ÉDITION 2025
Résultats saison 2024

Consultez les derniers résultats du contrôle sanitaire
des baignades sur www.baignades.sante.gouv.fr

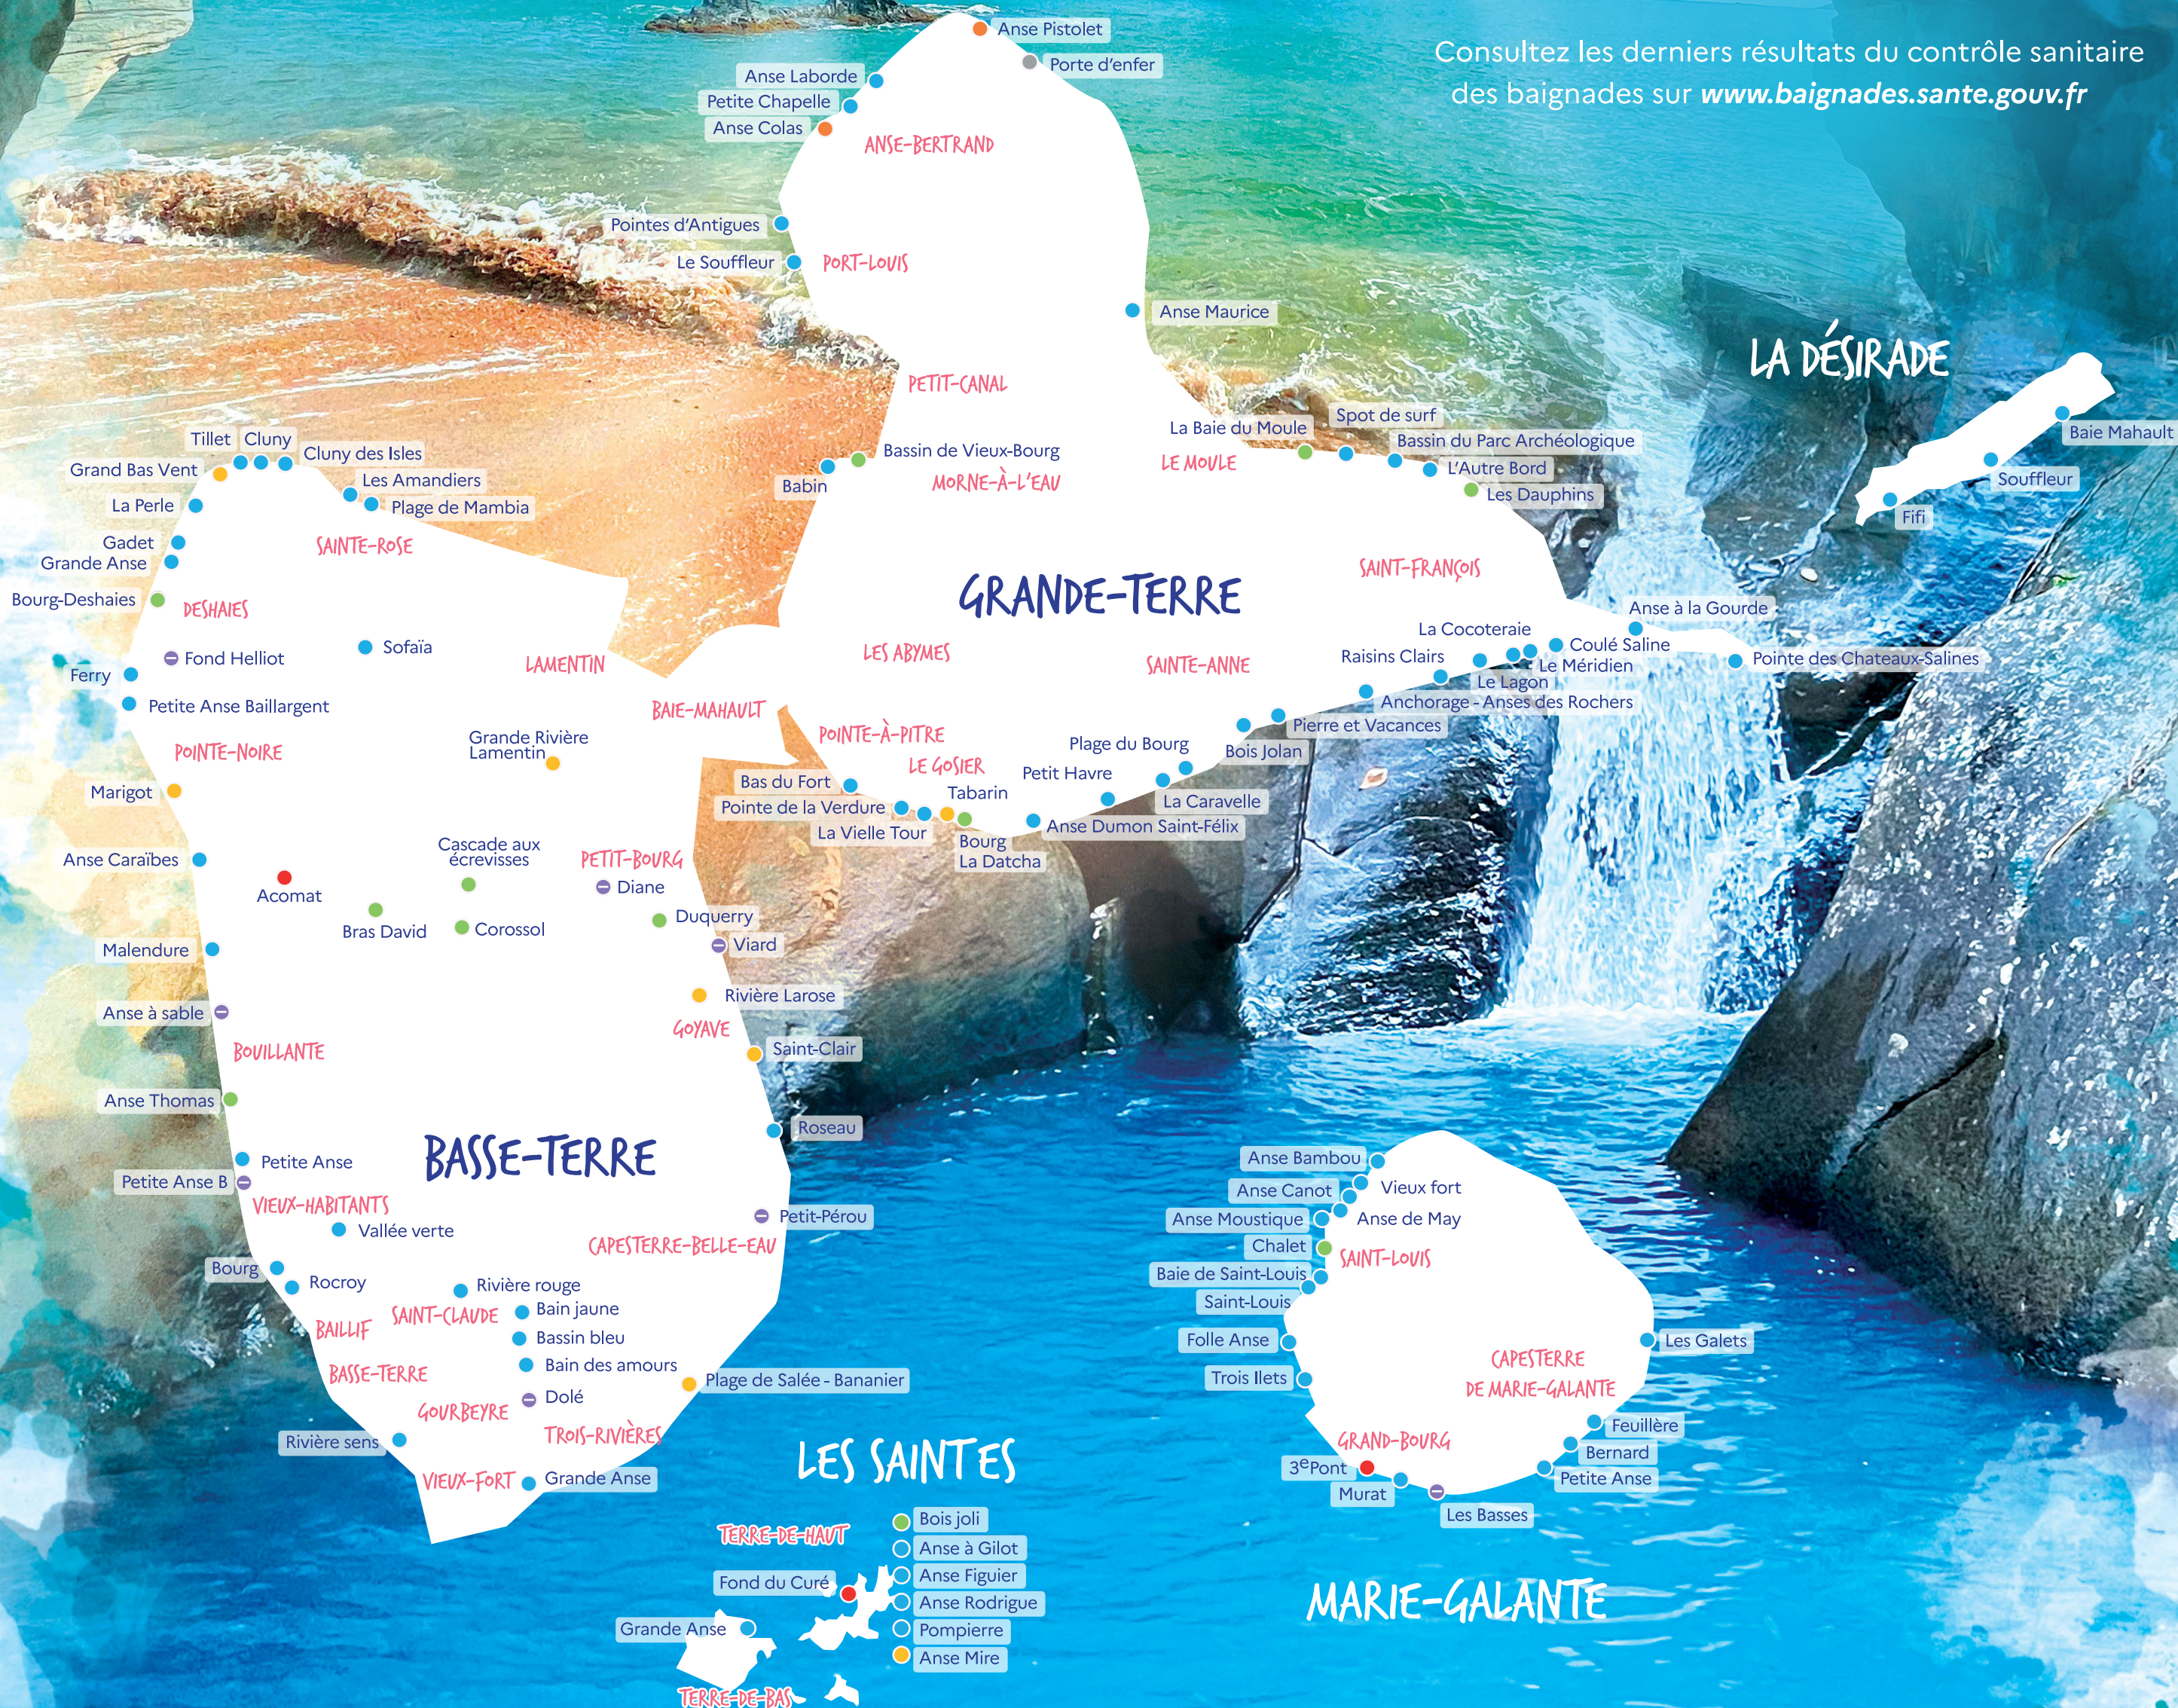

1635 prélèvements* 88% de conformité**

*Réalisés entre le 01/10/2023 et le 30/09/2024

**Sites de baignades conformes aux exigences de qualité



Consultez les derniers résultats
du contrôle sanitaire des baignades
sur www.baignades.sante.gouv.fr

- EXCELLENTE QUALITÉ
Excellent quality
Bon kalité dlo tou bolman
- BONNE QUALITÉ
Good quality
Bon kalité dlo
- QUALITÉ SUFFISANTE
Sufficient quality
Kalté dlo mwayan
- QUALITÉ INSUFFISANTE
Poor quality
Mové kalité dlo pou on moman
- ZONE FERMÉE
Closed zone
Koté fermé
- ZONE INTERDITE
Restricted zone
Koté sa entèdi
- PRÉLÈVEMENTS INSUFFISANTS
Insufficient samples
Échantiyon ensifizan